


# 八島ヶ原湿原 防鹿柵設置位置図(案)

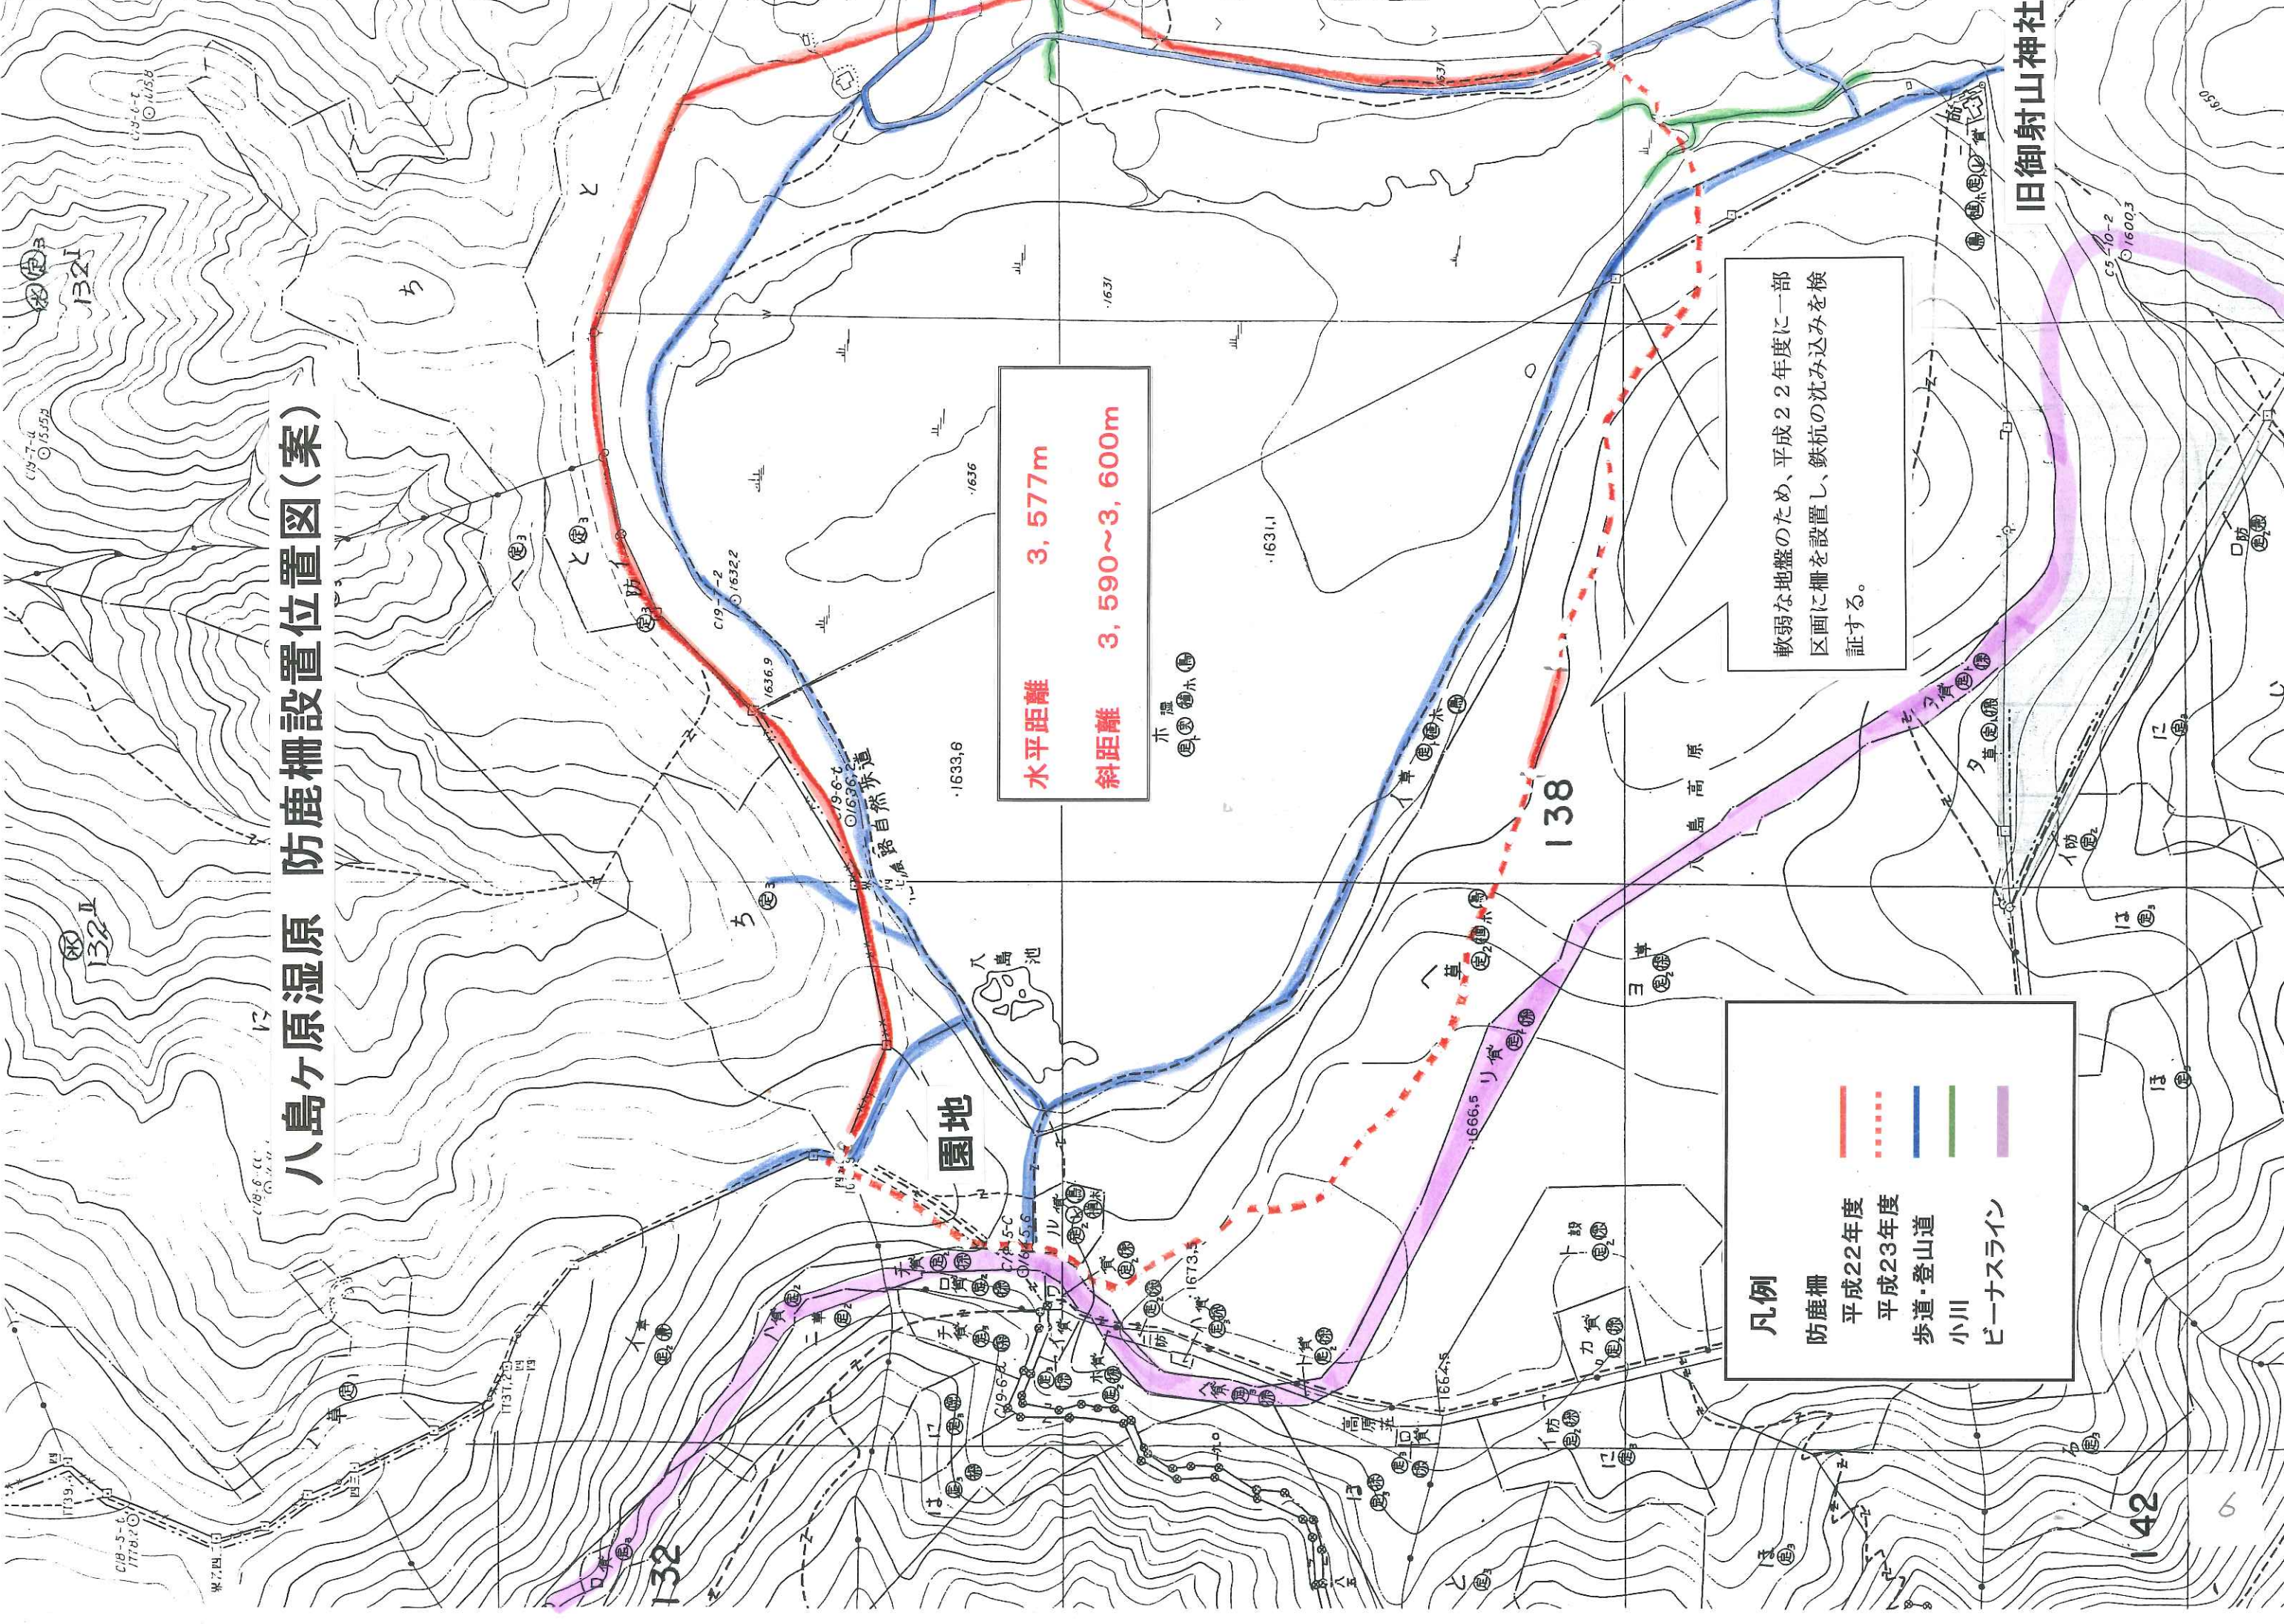

水平距離 **3,577m**  
 斜距離 **3,590~3,600m**

軟弱な地盤のため、平成22年度に一部  
 区画に柵を設置し、鉄杭の沈み込みを検  
 証する。

**凡例**

- 防鹿柵
- 平成22年度
- 平成23年度
- 歩道・登山道
- 小川
- ピーナスライン

旧御射山神社

園地

八島池

自然歩道

138

142

6