


東京大学宇宙線研究所 防災対応図

緊急連絡先：090-7408-6224

【情報伝達図】

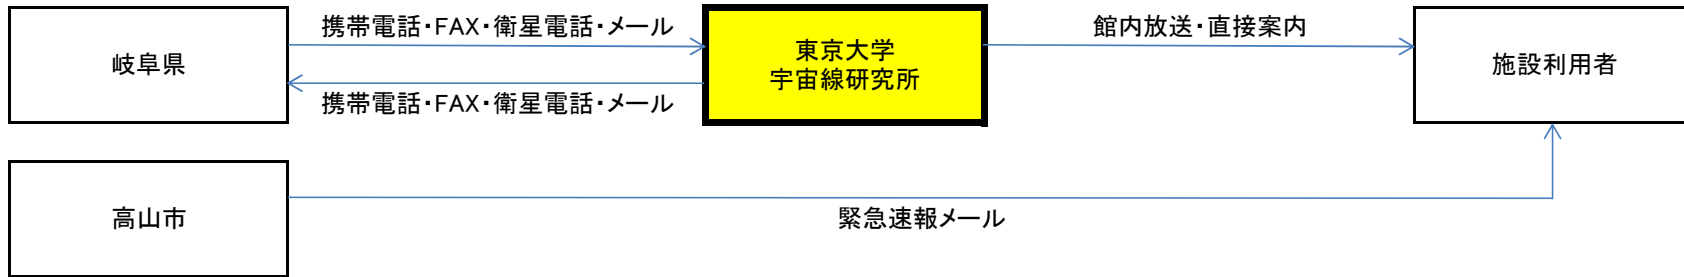

【施設概要】

- 開業期間：7月上旬～9月下旬(夜間開業無し)
- 職員総数：7名
- 常駐職員：2名(夜間常駐2名)
- 建物構造：鉄筋コンクリート造一部木造2階建
- 収容人数：約14名
- 電源：自家発電機あり(125kVA・2機:各250時間稼働可能)
- A E D：1台

備蓄資材:		名称	数量	名称	数量
		水	0ℓ	レインコート	0着
		備蓄燃料	0ℓ	飲料	0ℓ
		ゴーグル	0個	非常食	0食
		ヘルメット	14個		
		懐中電灯	12個		
		防塵マスク	0個		

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【噴火時の防災対応】


施設利用者への情報伝達及び避難誘導

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)

乗鞍バスターミナル 防災対応図

【情報伝達図】

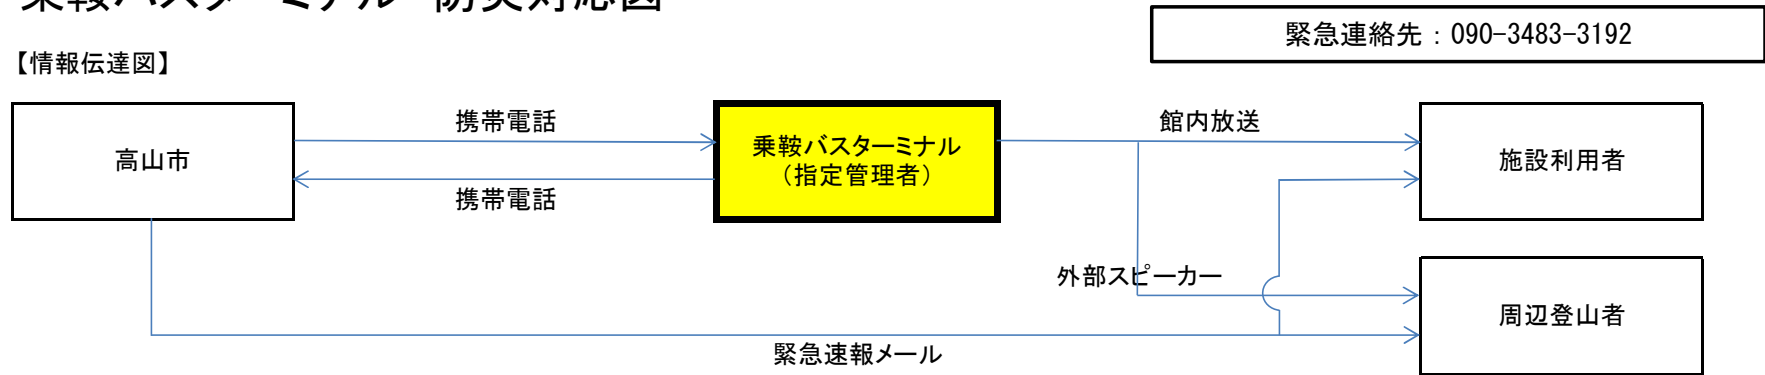

【施設概要】

- 開業期間: 5月15日～10月31日
- 職員総数: 11名
- 常駐職員: 4名(夜間常駐1～2名)
- 建物構造: 鉄骨造4階建て
- 収容人数: 約500名
- 電 源: 自家発電機あり(160kVA・1機:220時間稼働可能)
- A E D: 1台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	40,000ℓ	レインコート	0着
備蓄燃料	4,000ℓ	飲料	無し
ゴーグル	0個	非常食	無し
ヘルメット	3個(職員用)	毛布	30枚
懐中電灯	3個(職員用)	救急箱	1箱
防塵マスク	0個		

【噴火時の防災対応】

- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 高山警察署・高山市等への救助要請
- 避難者名簿の作成
- 気象庁・岐阜県・高山市等からの噴火情報の収集

【関係機関】


名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日のみ)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 避難誘導訓練の実施
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)
- 職員への防災教育

乗鞍鶴ヶ池駐車場 防災対応図

【情報伝達図】

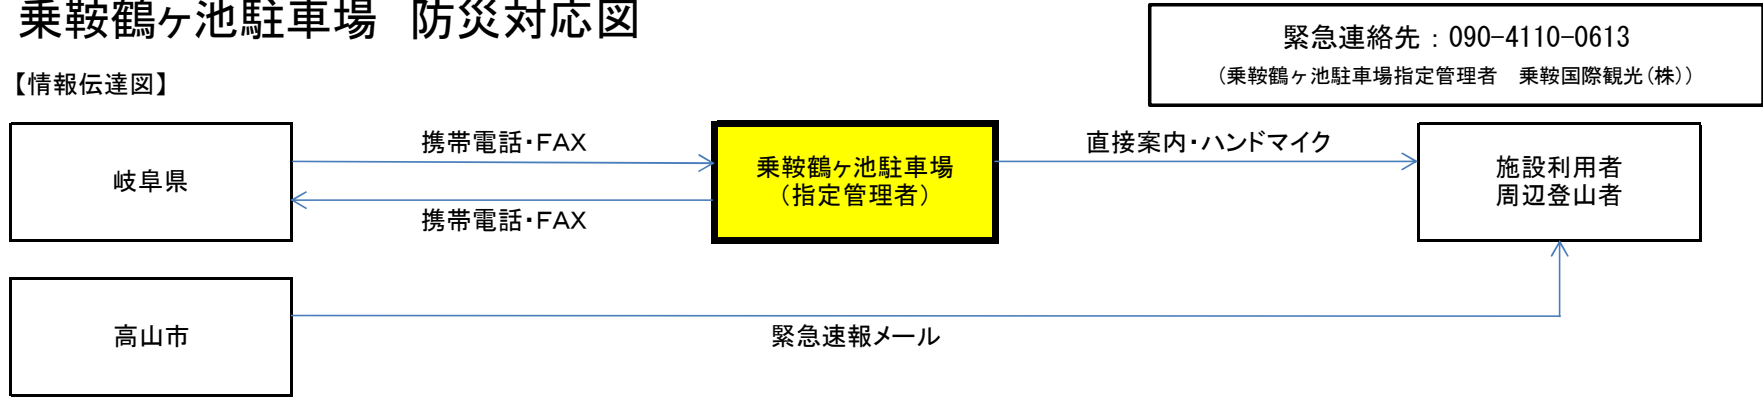

【施設概要】

開業期間：5月15日～10月31日(夜間営業無し)

職員総数：6名

常駐職員：1名

施設構造：アスファルト敷 畳平駐車場9,396㎡、畳平駐輪場30㎡、鶴ヶ池駐車場6,450㎡

備蓄資材：

名称	数量
救急箱	1箱

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【噴火時の防災対応】

施設利用者への情報伝達及び避難誘導

高山警察署・高山市等への救助要請

気象庁・岐阜県・高山市等からの噴火情報の収集


【平時の防災対応】

通信機器・防災用品の点検

施設利用者への啓発

銀嶺荘 防災対応図

【情報伝達図】

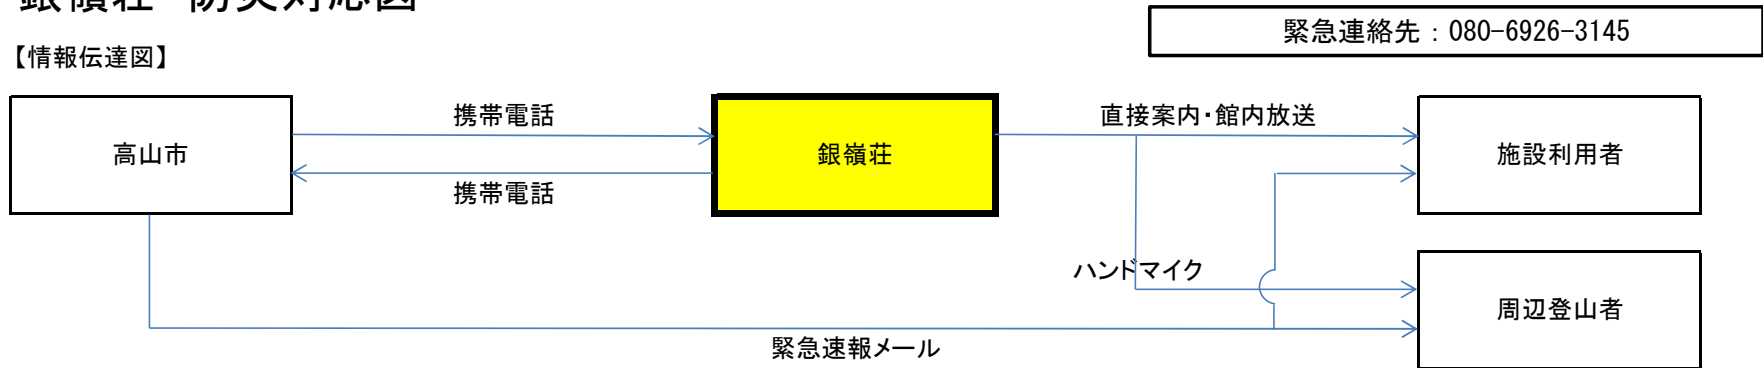

【施設概要】

- 開業期間：5月15日～10月31日(夜間営業有り)
- 職員総数：9名
- 常駐職員：6名(夜間常駐3名)
- 建物構造：鉄金コンクリート造3階建て
- 収容人数：約200名
- 電 源：自家発電機あり(60kVA・2機:各12時間稼働可能)
- A E D：0台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	60,000ℓ	レインコート	0着
備蓄燃料	1,000ℓ	飲料	500ml × 120本
ゴーグル	20個	非常食	30食
ヘルメット	10個	毛布	30枚
懐中電灯	14個	救急箱	1箱
防塵マスク	0個		

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【噴火時の防災対応】


- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 高山警察署・高山市等への救助要請
- 避難者名簿の作成
- 気象庁・岐阜県・高山市等からの噴火情報の収集
- 要救助者がいる場合、乗鞍自主防災組織と協力して救助

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)

白雲荘 防災対応図

【情報伝達図】

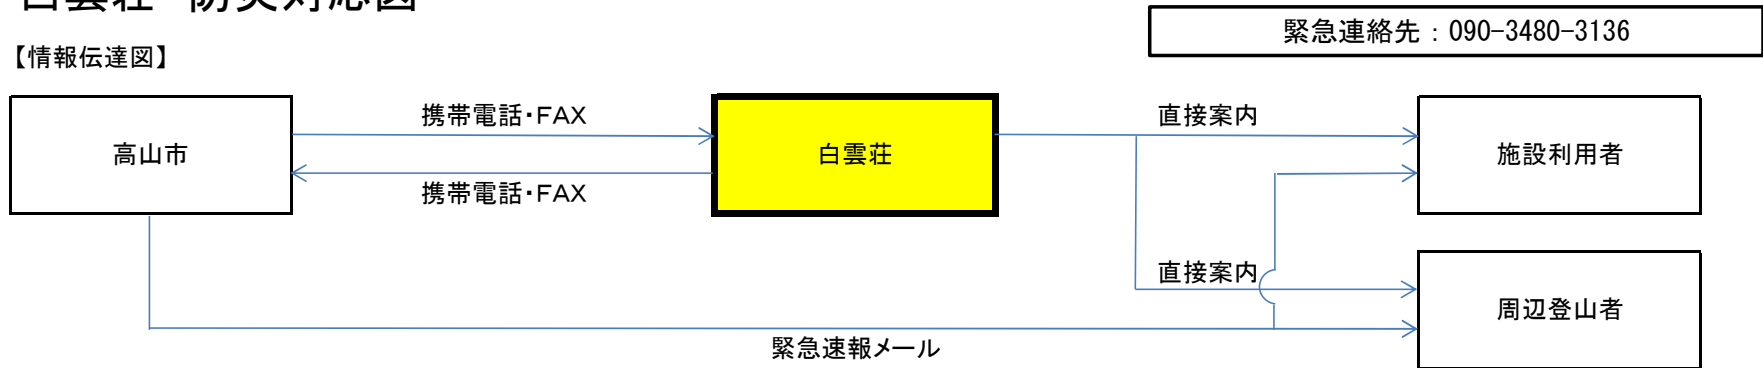

【施設概要】

- 開業期間：6月上旬～10月中旬(夜間営業有り)
- 職員総数：6名
- 常駐職員：4名(夜間常駐2名)
- 建物構造：木造一部2階建て
- 収容人数：約100名
- 電 源：自家発電機あり(25kVA・2機:各12時間稼働可能)
- A E D：1台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	4,000ℓ	レインコート	5着
備蓄燃料	400ℓ	飲料	4,000ℓ
ゴーグル	0個	非常食	200食
ヘルメット	3個	毛布・寝具	70枚
懐中電灯	8個		
防塵マスク	50個		

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【噴火時の防災対応】


- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 高山警察署・高山市等への救助要請
- 避難者名簿の作成
- 気象庁・岐阜県・高山市等からの噴火情報の収集
- 要救助者がいる場合の応急救護

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)
- 職員への防災教育
- 避難誘導訓練の実施

乗鞍本宮 防災対応図

【情報伝達図】

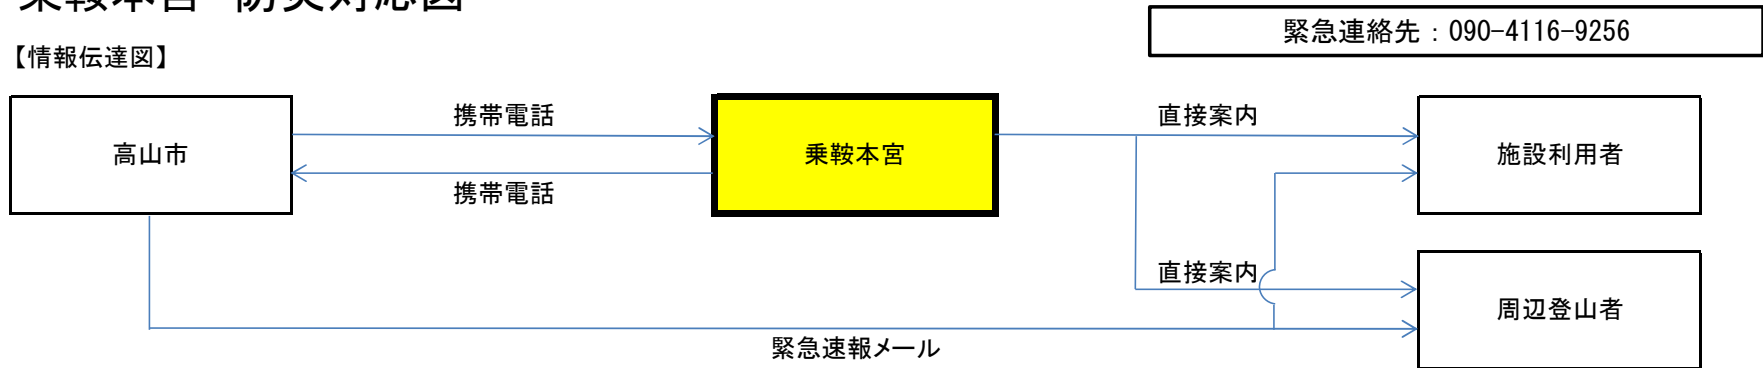

【施設概要】

開業期間: 5月15日～10月31日(夜間営業無し)

職員総数: 3名

常駐職員: 1名

建物構造: 鉄骨造一部木造2階建

収容人数: 約80名

電 源: 無し

A E D: 0台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	0ℓ	レインコート	0着
備蓄燃料	0ℓ	飲料	0ℓ
ゴーグル	0個	非常食	0食
ヘルメット	0個		
懐中電灯	2個		
防塵マスク	0個		

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【噴火時の防災対応】

施設利用者への情報伝達及び避難誘導


緊急避難場として登山者等の受入れ

【平時の防災対応】

施設利用者への啓発(チラシ配布等)

乗鞍山麓五色ヶ原の森 防災対応図

【情報伝達図】

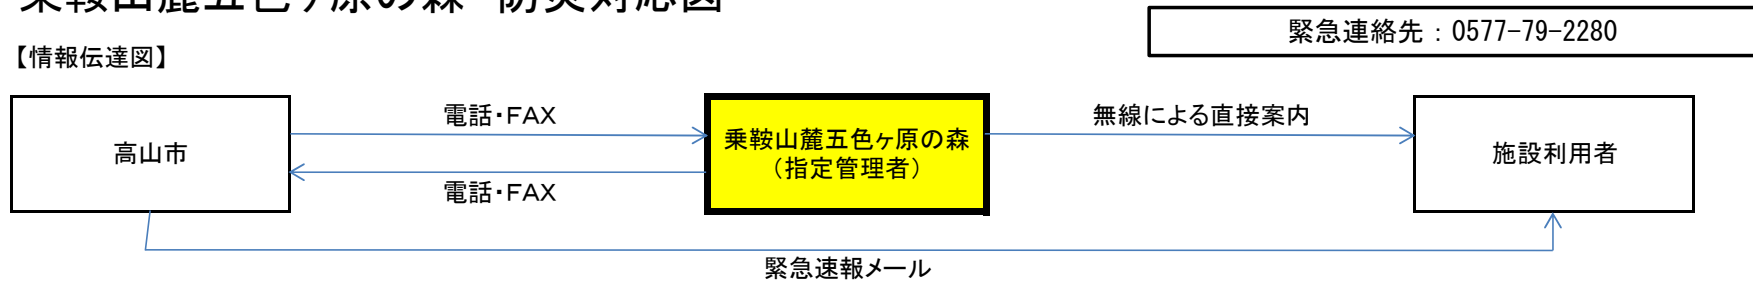

【施設概要】

開業期間：5月20日～10月31日(夜間営業無し)

職員総数：30名

常駐職員：1名

建物構造：

名称	案内センター	出会い小屋	岩魚見小屋	烏帽子小屋	シラビソ小屋	仙人小屋
建物構造	RC造3階建	W造平屋建	W造平屋建	W造平屋建	W造平屋建	1階S造2階W造
収用人数	160人	35人	35人	20人	20人	20人

電 源：なし

A E D：1台

備蓄資材：

名称	数量	名称	数量
水	0ℓ	レインコート	0着
備蓄燃料	0ℓ	飲料	0ℓ
ゴーグル	0個	非常食	0食
ヘルメット	0個	毛布・寝具	70枚
懐中電灯	0個	マイクロ水力発電(3kw)	小屋備付(岩魚見・烏帽子・シラビソ・仙人)
防塵マスク	0個	薪ストーブ	小屋備付(出会い・岩魚見)
		石油ストーブ	小屋備付(烏帽子・シラビソ・仙人)

【噴火時の防災対応】

施設利用者への情報伝達及び避難誘導

高山警察署・高山市等への救助要請

避難者名簿の作成

【関係機関】

名称	電話番号
岐阜県高山警察署	0577-32-0110
岐阜県高山警察署丹生川駐在所	0577-78-1002
高山市消防本部	0577-32-0119
高山市消防署丹生川出張所	0577-78-3119
高山赤十字病院 救命救急センター	0577-32-1111
久美愛厚生病院	0577-32-1115
高山市医師会丹生川診療所(平日午前中のみ)	0577-78-1016
高山市休日診療所(日曜・祝日)	0577-35-3175
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
中部森林管理局飛騨森林管理署	0577-32-0101
岐阜県飛騨県事務所	0577-33-1111
高山市役所	0577-32-3333
高山市丹生川支所	0577-78-1111

【平時の防災対応】

通信機器・防災用品の点検


施設利用者への啓発(チラシ配布等)

職員への防災教育

避難誘導訓練の実施

頂上小屋 防災対応図

【情報伝達図】

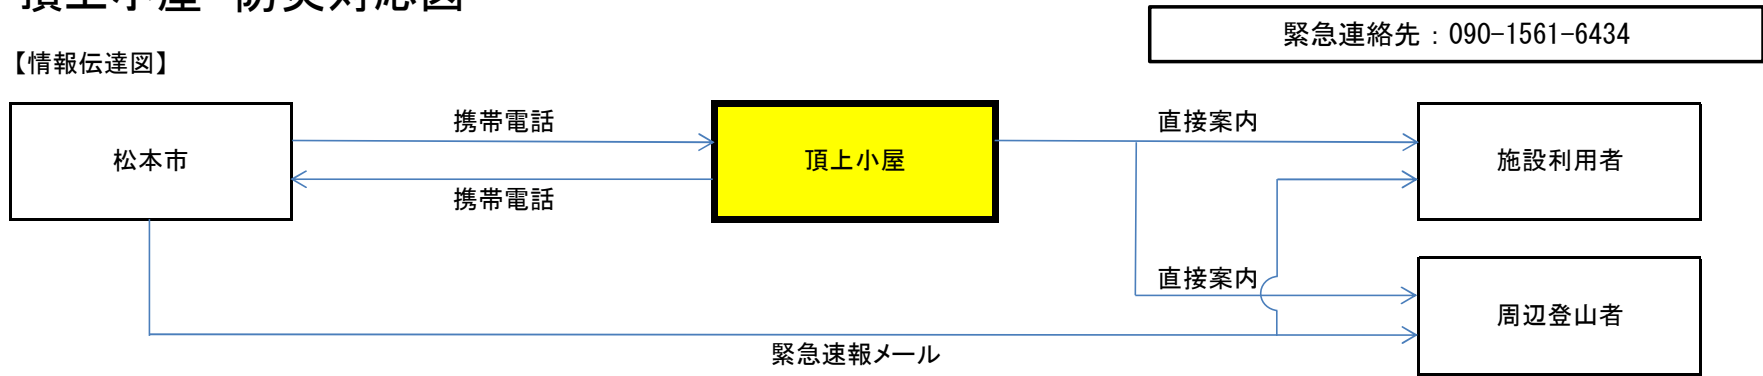

【施設概要】

- 開業期間：7月～10月(夜間営業無し)
- 職員総数：2名
- 常駐職員：1名
- 建物構造：木造1階建て
- 収容人数：約10名
- 電源：太陽光発電機あり
- A E D：0台

備蓄資材：

名称	数量	名称	数量
水	50リットル	非常食	30食
ヘルメット	6個	飲料	50リットル
懐中電灯	7個	毛布	数枚
マスク	40枚		
ゴーグル	2個		

【噴火時の防災対応】

- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 松本警察署・松本市等への救助要請

【関係機関】


名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-34-3000
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート調整本部	0263-94-2307

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)

肩の小屋 防災対応図

【情報伝達図】

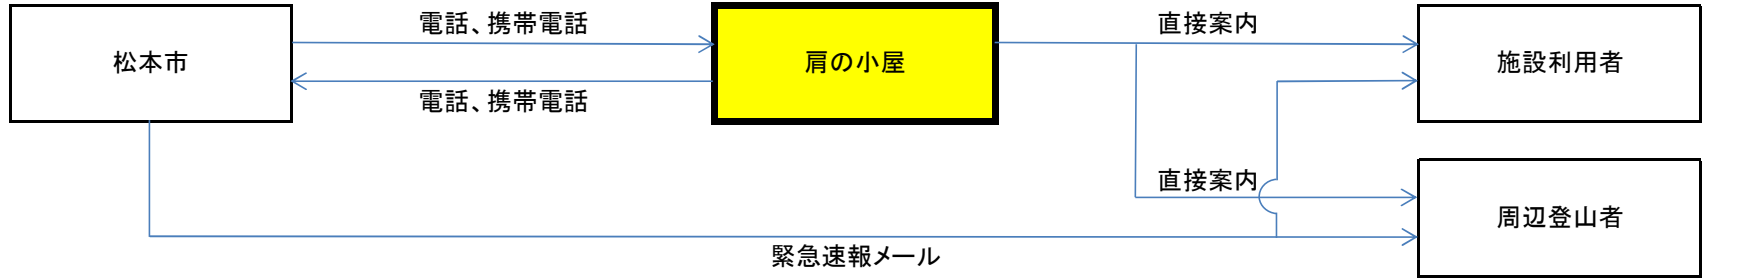

【施設概要】

- 開業期間：6月下旬～10月上旬(夜間営業は宿泊状況により不定)
- 職員総数：8名
- 常駐職員：4～8名
- 建物構造：木造及び鉄筋造
- 収容人数：約150名
- 電源：自家発電機あり(2機・各8時間稼働可能)
- A E D：1台

備蓄資材：

名称	数量	名称	数量
水	48ℓ	レインコート	0着
備蓄燃料	800ℓ	飲料	500ml × 96本
ゴーグル	0個	非常食	無し
ヘルメット	0個		
懐中電灯	4個		
防塵マスク	0個		

【噴火時の防災対応】

- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 松本警察署・松本市等への救助要請
- 避難者名簿の作成
- 気象庁・長野県・松本市等からの噴火情報の収集

【関係機関】


名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
乗鞍畳平診療所(土・日・祝日中心)	090-2652-3026
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-34-3000
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート調整本部	0263-94-2307

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)
- 職員への防災教育
- 避難誘導訓練の実施

位ヶ原山荘 防災対応図

【情報伝達図】

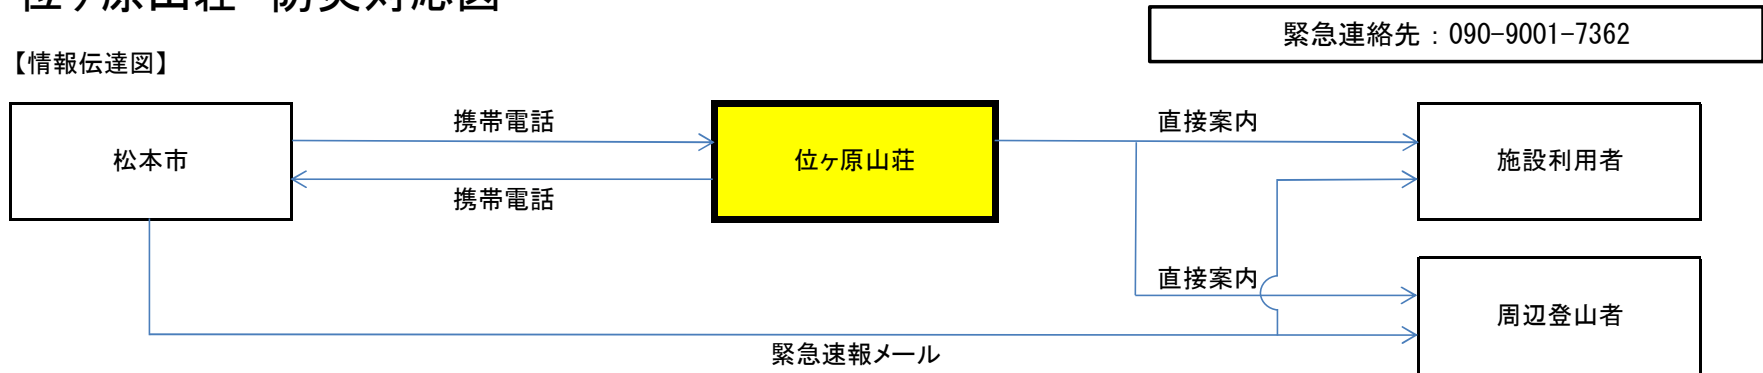

【施設概要】

開業期間：12月下旬～1月上旬、2月上旬～10月下旬(夜間営業有り)

職員総数：6名

常駐職員：繁忙期5名、通常期1名

建物構造：木造2階建て

収容人数：150名

電源：自家発電機あり(6kVA・2機・各150時間可能)

A E D：0台

備蓄資材：

名称	数量	名称	数量
水	400～800ℓ	レインコート	2着
備蓄燃料	200～300ℓ	飲料	50～100ℓ
ゴーグル	2個	非常食	1000食分
ヘルメット	2個		
懐中電灯	5個		
防塵マスク	10個		

【関係機関】

名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-34-3000
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート調整本部	0263-94-2307

【噴火時の防災対応】

施設利用者への情報伝達及び避難誘導

緊急避難場として登山者等の受入れ

松本警察署・松本市等への救助要請


【平時の防災対応】

通信機器・防災用品の点検

施設利用者への啓発(チラシ配布等)

Mt.乗鞍スキーリゾート 防災対応図

【情報伝達図】

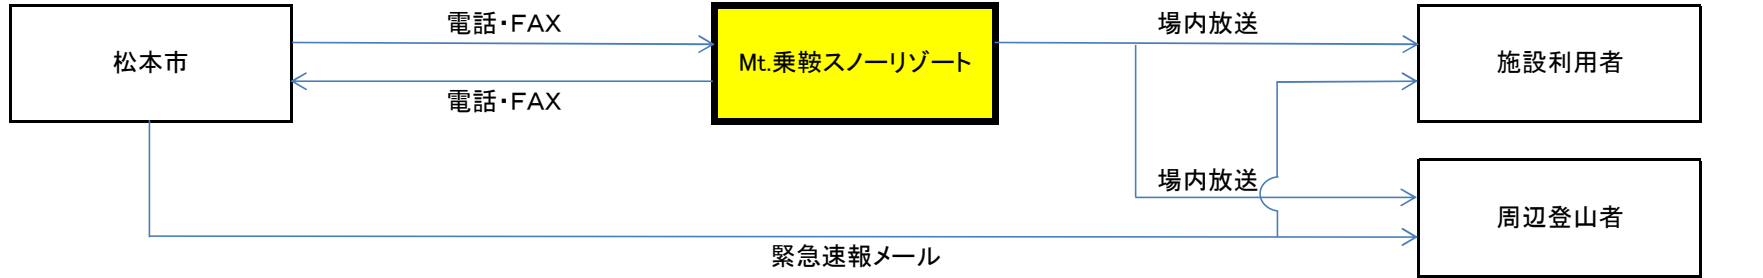

【施設概要】

開業期間：12月14日～4月5日(夜間営業無し)

職員総数：100名

常駐職員：7名

A E D：1台

備蓄資材：

名称	数量	名称	数量
懐中電灯	5個	レインコート	100着

【関係機関】

名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-34-3000
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート調整本部	0263-94-2307

【噴火時の防災対応】

施設利用者への情報伝達及び避難誘導

緊急避難場として登山者等の受入れ

松本警察署・松本市等への救助要請

避難者名簿の作成

気象庁・長野県・松本市等からの噴火情報の収集

【平時の防災対応】

通信機器・防災用品の点検


施設利用者への啓発(チラシ配布等)

職員への防災教育

避難誘導訓練の実施

三本滝レストハウス 防災対応図

【情報伝達図】

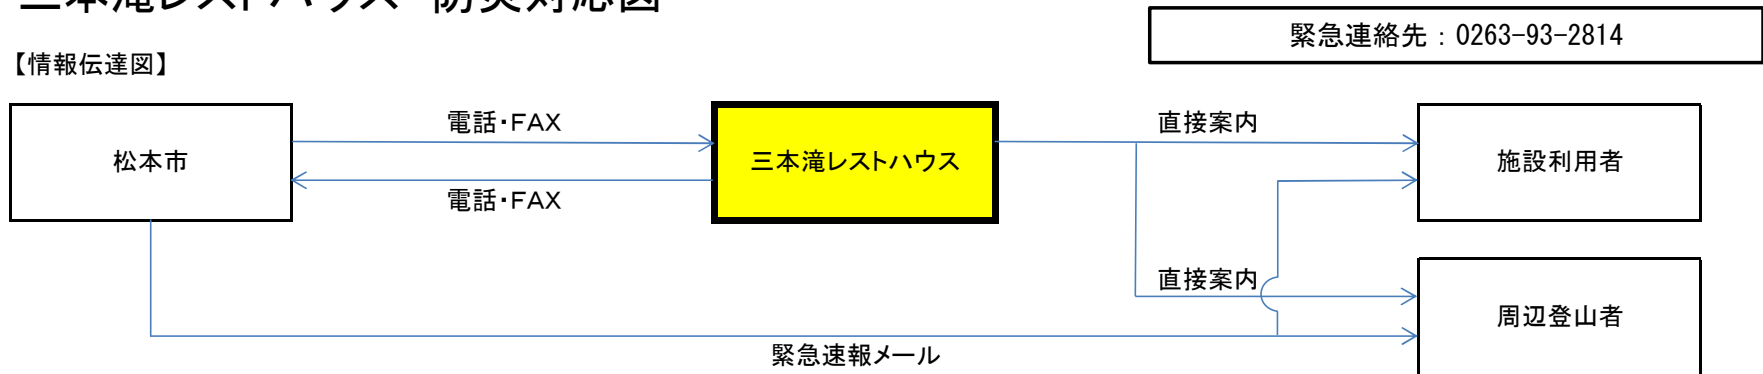

【施設概要】

- 開業期間：7月23日～10月18日の土日祝日(夜間営業無し)
- 職員総数：2名
- 常駐職員：1名
- 建物構造：木造2階建て
- 収容人数：約300名
- 電 源：自家発電機なし
- A E D：なし

備蓄資材：		名称	数量	名称	数量
		水	0ℓ	レインコート	5着
		ゴーグル	0個	飲料	無し
		ヘルメット	0個	非常食	無し
		懐中電灯	2個		
		防塵マスク	0個		

【関係機関】

名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-34-3000
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート調整本部	0263-94-2307

【噴火時の防災対応】


- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 松本警察署・松本市等への救助要請
- 気象庁・長野県・松本市等からの噴火情報の収集

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)
- 職員への防災教育
- 避難誘導訓練の実施

冷泉小屋 防災対応図

【情報伝達図】

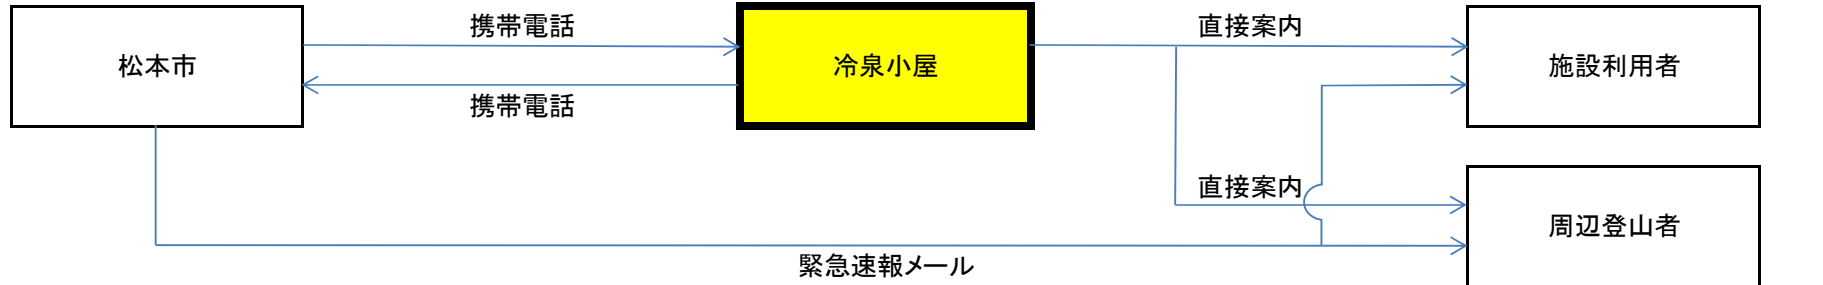

【施設概要】

- 開業期間: 6月上旬～10月下旬
- 職員総数: 4名
- 常駐職員: 繁忙期3名、通常期1名
- 建物構造: 木造2階建て
- 収容人数: 11名+従業員2名
- 電 源: ソーラーパネル+蓄電池
- A E D : 無 0台

備蓄資材:

名称	数量	名称	数量
水	200～400ℓ	レインコート	2着
備蓄燃料	LPG10本	飲料	50～200ℓ
ゴーグル	0個	非常食	50食分
ヘルメット	0個		
懐中電灯	5個		
防塵マスク	0個		

【関係機関】

名称	電話番号
長野県松本警察署	0263-25-0110
松本広域消防局	0263-25-0119
松本市立病院	0263-92-3027
長野地方気象台	026-232-3773
長野県危機管理部危機管理防災課	026-235-7184
長野県松本地域振興局総務管理課	0263-47-8000
松本市危機管理課	0263-33-9119
松本市安曇地区地域づくりセンター・安曇支所	0263-94-2301
松本市アルプスリゾート整備本部	0263-94-2307

【噴火時の防災対応】

- 施設利用者への情報伝達及び避難誘導
- 緊急避難場として登山者等の受入れ
- 松本警察署・松本市等への救助要請

【平時の防災対応】

- 通信機器・防災用品の点検
- 施設利用者への啓発(チラシ配布等)