



## 松本空港位置図

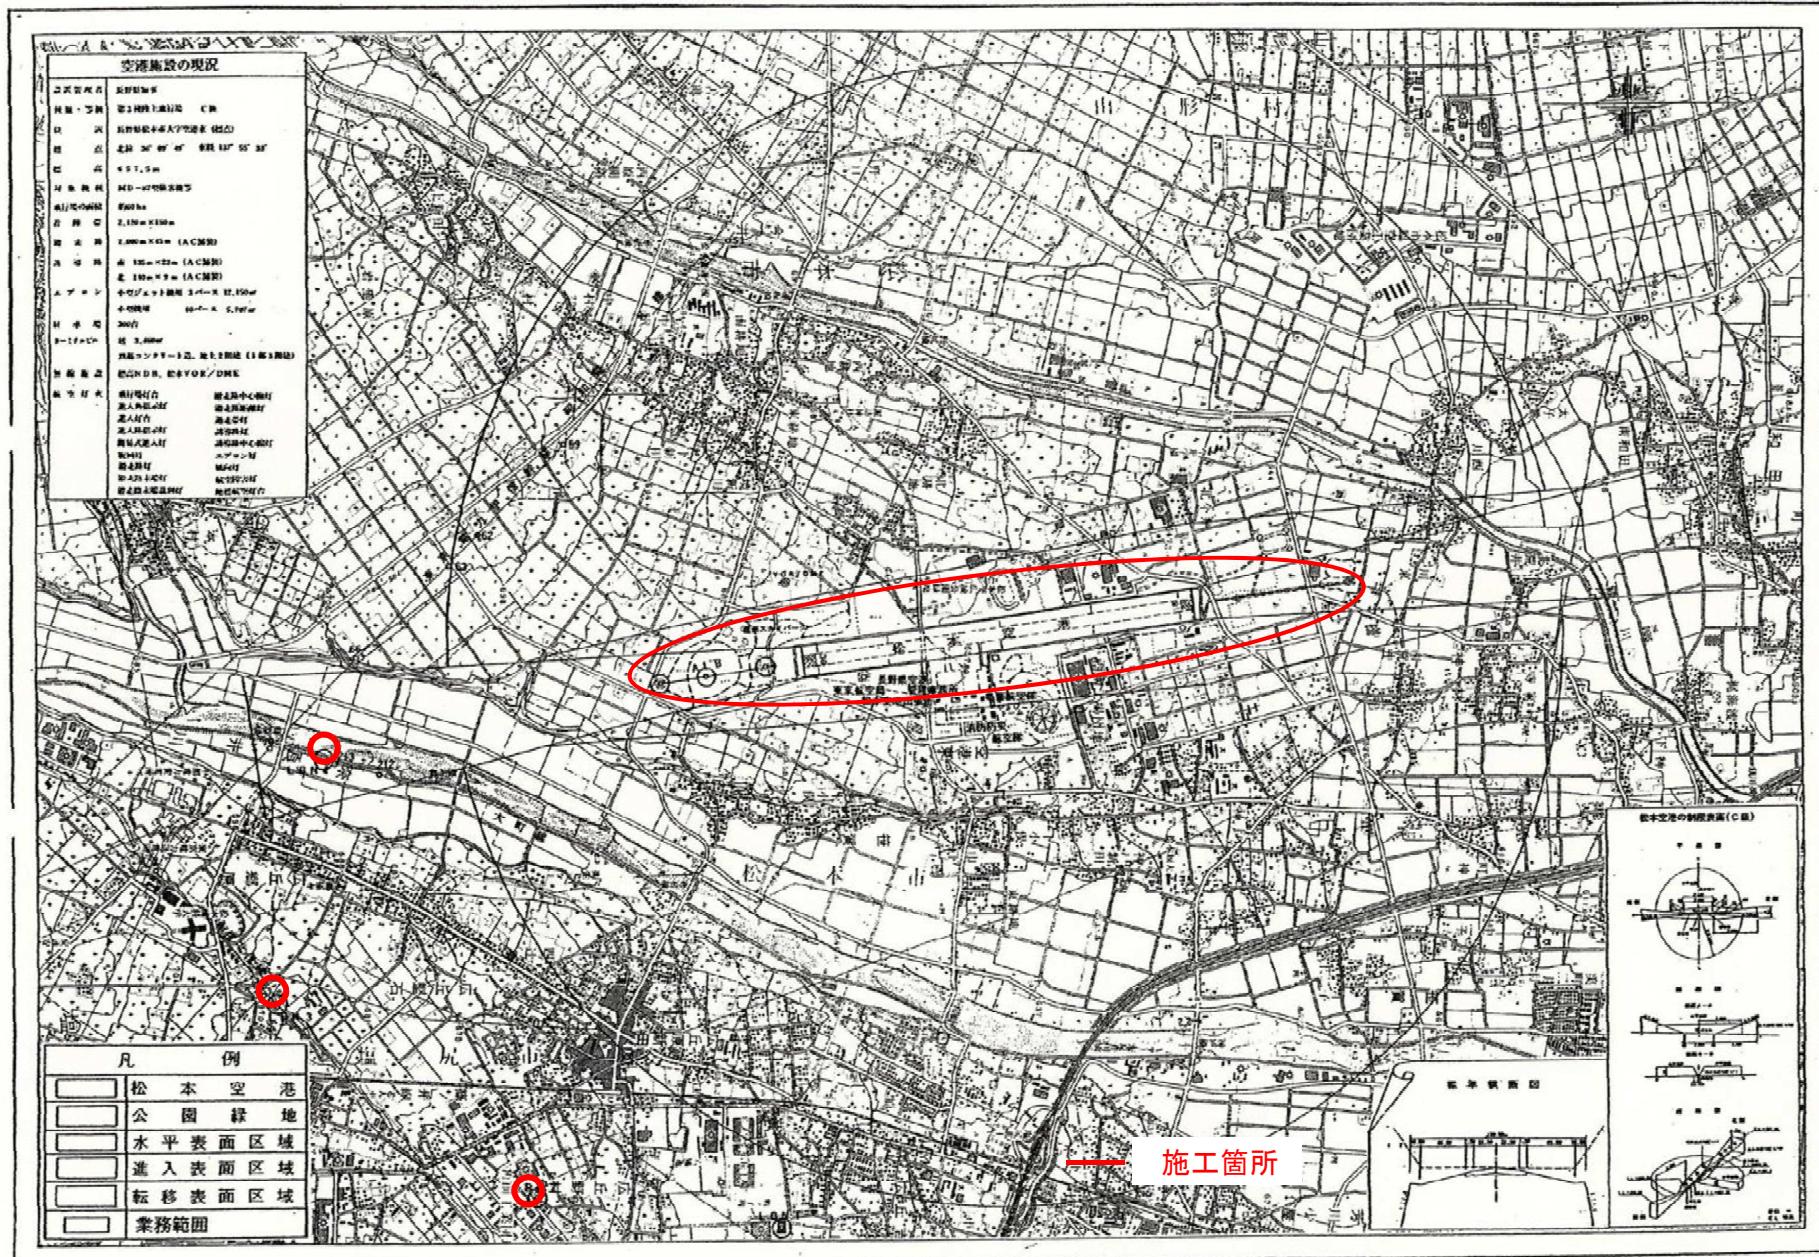

令和4年度 松本空港灯火施設保守管理業務

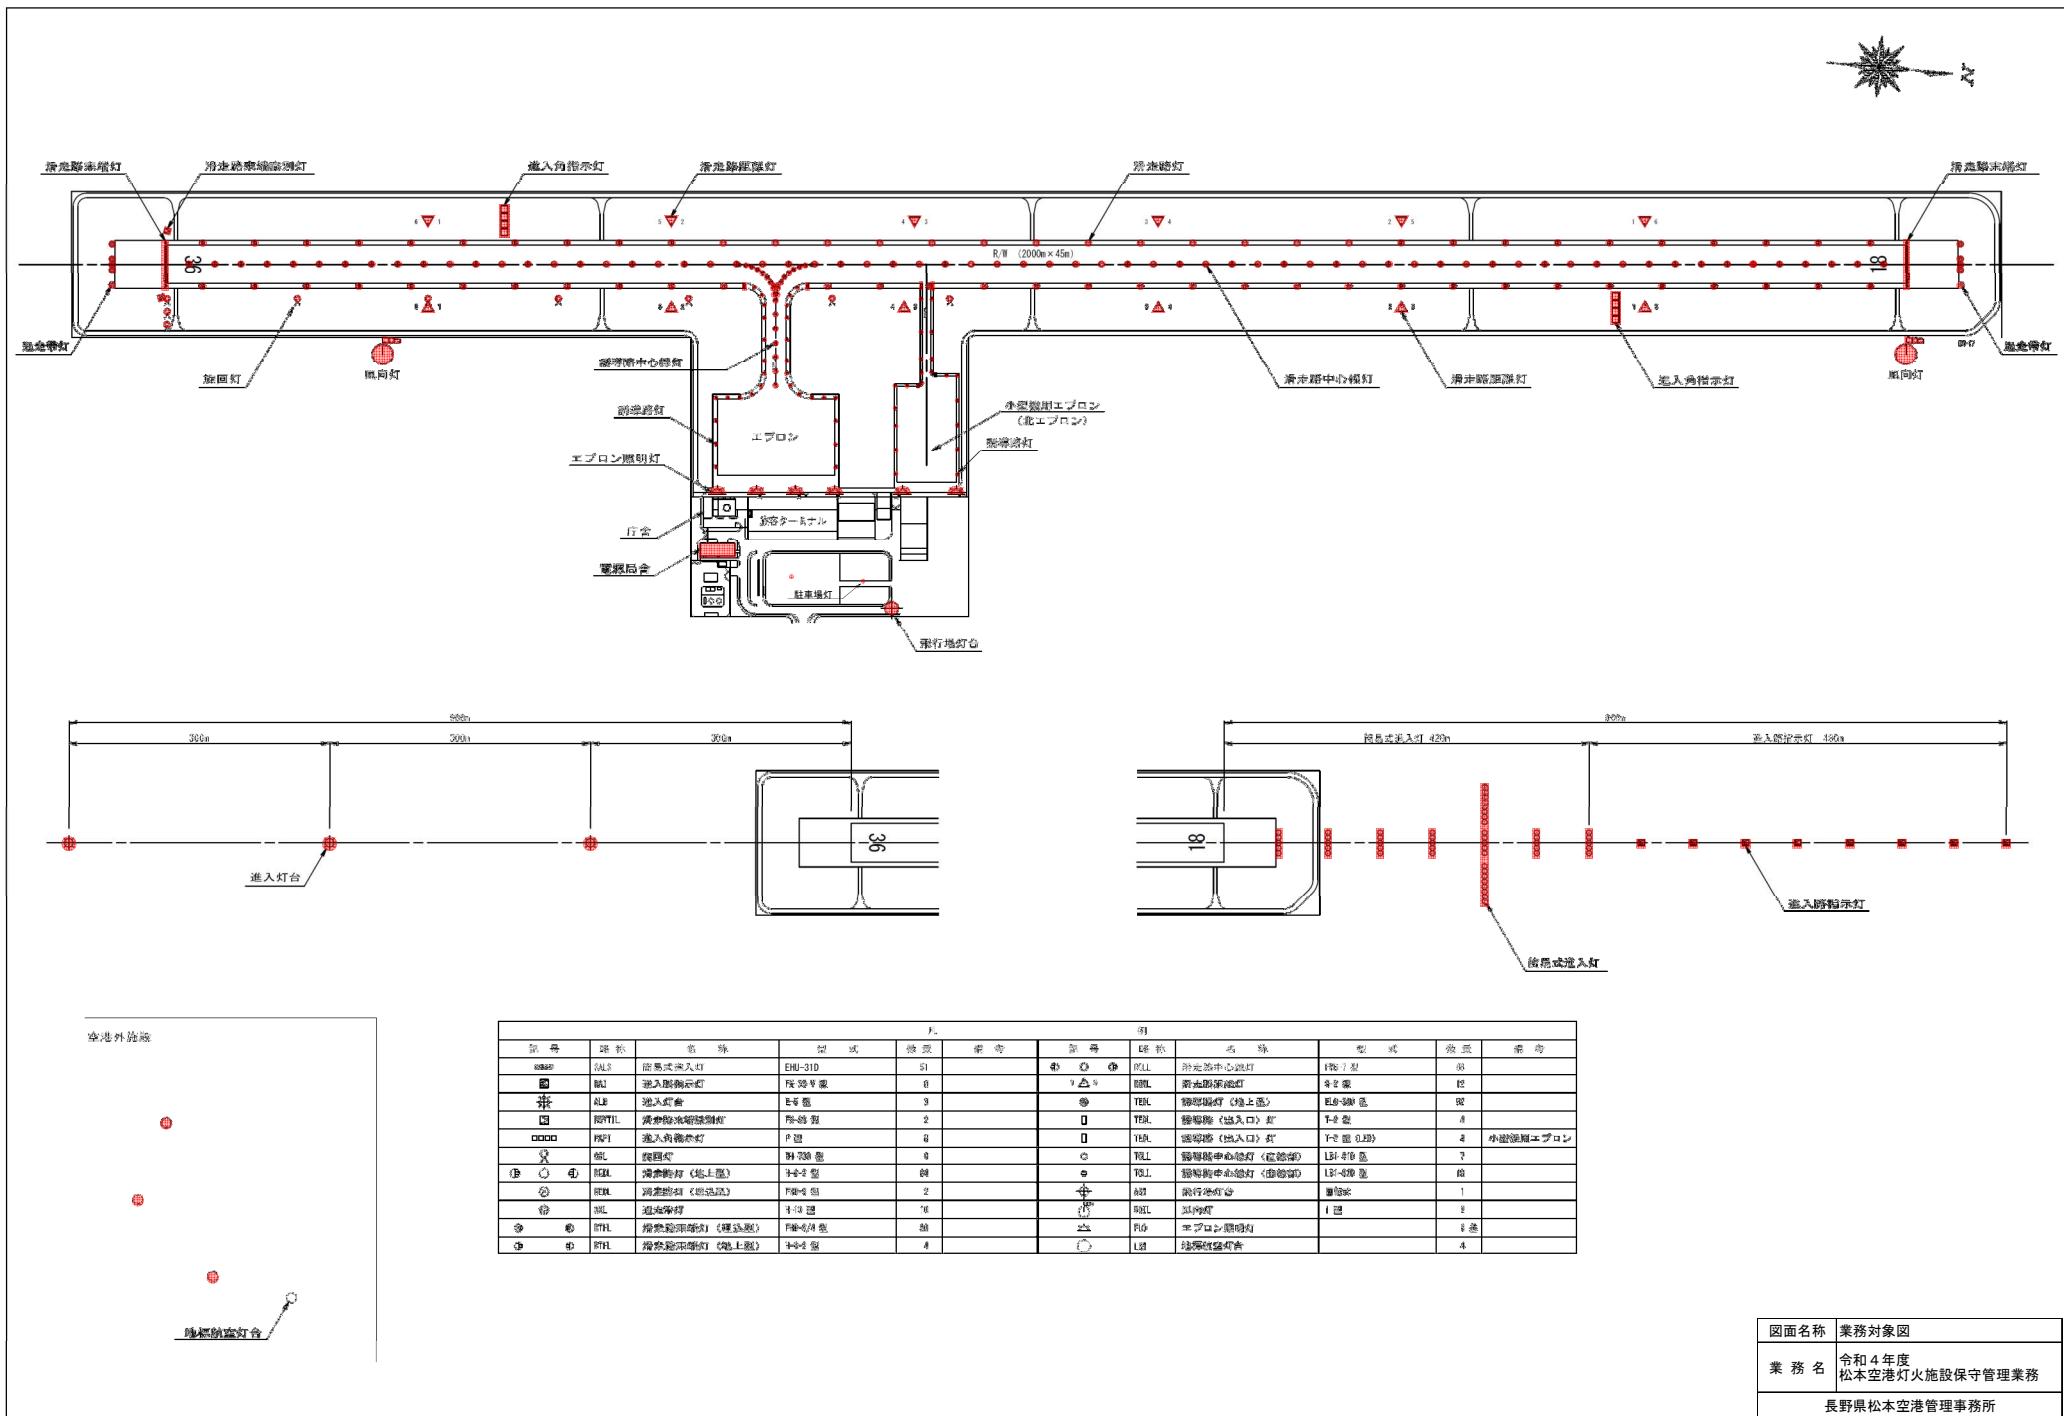

## 業務構成図

令和4年度 松本空港灯火施設保守管理業務

### 松本空港灯火施設保守管理業務

常駐業務
内容
① 監視業務 ② 灯火の操作 ③ 機器の日常目視点検 ④ 局舎内の整理、機器清掃 ⑤ 予備器の試運転 ⑥ 日報作成記録の整理 ⑦ 測定業務 ⑧ その他指示業務
業務体制
① 1名／日×365日
業務時間
① 7:15～19:15
業務箇所
① 電源局舎

点検業務
通常点検
内容
① 内部・外部一般点検 ② 清掃、注油 ③ 各部電気回路特性測定 ④ 電球定期交換 ⑤ 灯器定期交換 ⑥ 磨耗電球交換 ⑦ 灯器色光角、レベル測定及び調整 ⑧ 点灯試験(動作確認) ⑨ 予備発電機試験運転 ⑩ その他必要事項
点検周期
① 1回／1週 ② 1回／1月 ③ 1回／3月 ④ 1回／6月
業務時間
① 空港運用に支障がないもの 8:30～19:00 航空機離発着時間帯を除く。 ② 空港運用に支障があるもの 上記以外の時間帯
業務箇所
① 電源局舎 ② 滑走路等制限区域内 ③ 空港周辺

定期点検
内容
① 全停電による内部点検 ② 清掃、注油 ③ 各部電気回路特性測定 ④ 灯器色光角、レベル測定及び調整 ⑤ 点灯試験 ⑥ 動作試験 ⑦ 老朽部品の交換 ⑧ その他必要事項
点検周期
① 1回／1年
業務時間
① 1回／1月(数日間) ② 1回／2月(数日間) ③ 1回／3月(数日間)
業務箇所
① 電源局舎

機器手入業務
内容
① 灯器分解清掃 ② 磨耗・破損部品交換 ③ 漏洩検査 ④ 配光検査 ⑤ 色光角測定、レベル測定及び調整 ⑥ 補用品の保管・数量管理
業務周期
① 8:30～19:00
業務時間
① 運用時間内 ② 運用時間外
業務箇所
① 電源局舎

応急復旧業務
内容
① 電球交換(場内外) ② 回路絶縁抵抗測定 ③ 部分的な塗装 ④ 異常事態の原因究明と応急復旧 ⑤ その他必要事項
業務周期
① その都度
業務時間
① 運用時間内 ② 運用時間外
業務箇所
① 電源局舎 ② 滑走路等制限区域内 ③ 空港周辺

災害業務
内容
① 台風時の処置 ② 地震時の処置 ③ 大雨時の処置 ④ 大雪時の処置 ⑤ 火災時の処置 ⑥ 冬季の処置
業務周期
① その都度
業務時間
① 1回／1年 ② 施設変更の都度
業務箇所
① 運用時間内 ② 運用時間外

検査業務
内容
① 航空局定期検査立会 ・地上検査 ・飛行検査 ・施設変更検査
業務周期
① 1回／1年 ② 施設変更の都度
業務時間
① 運用時間内 ② 運用時間外
業務箇所
① 電源局舎 ② 滑走路等制限区域内 ③ 空港周辺