




長野県松本技術専門校 空調設備系統図

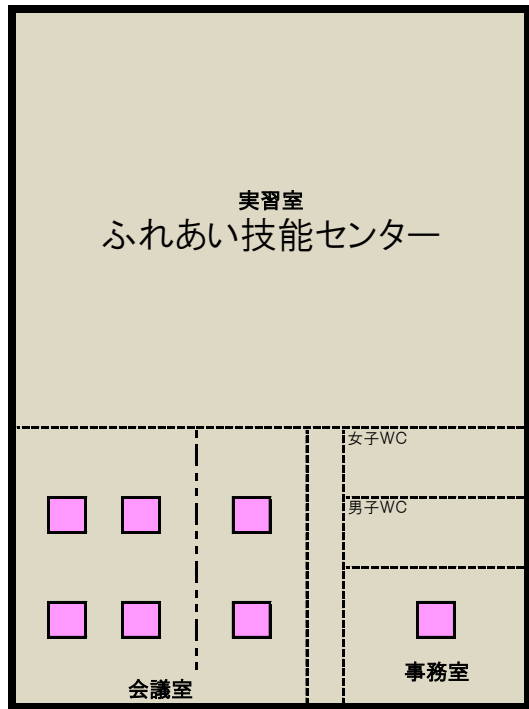


電気・設備棟(2階)

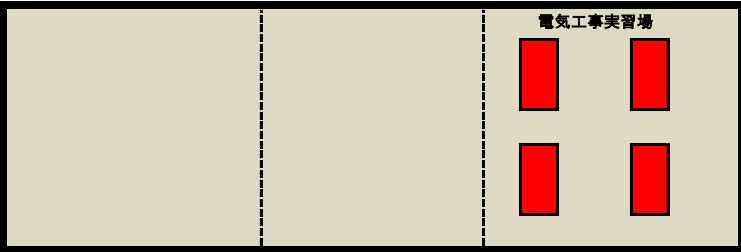


電気・設備棟(1階)

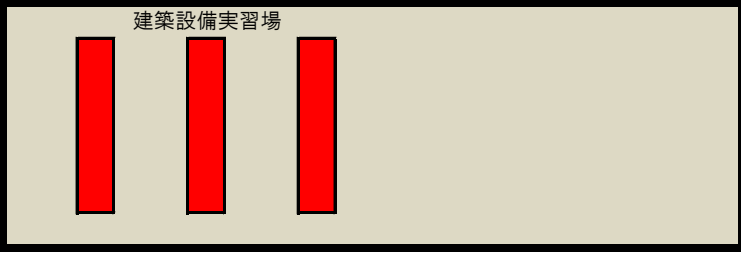


自動車整備棟

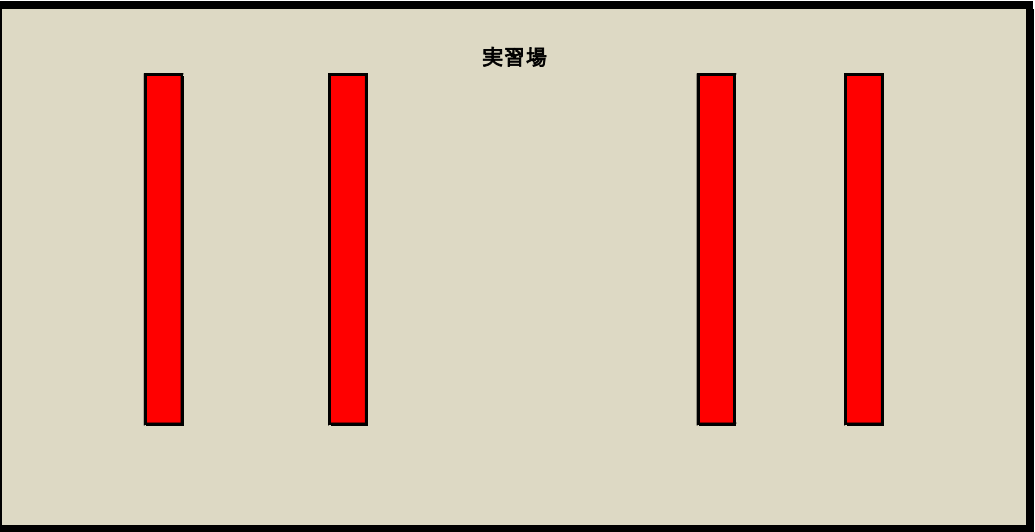


建築棟

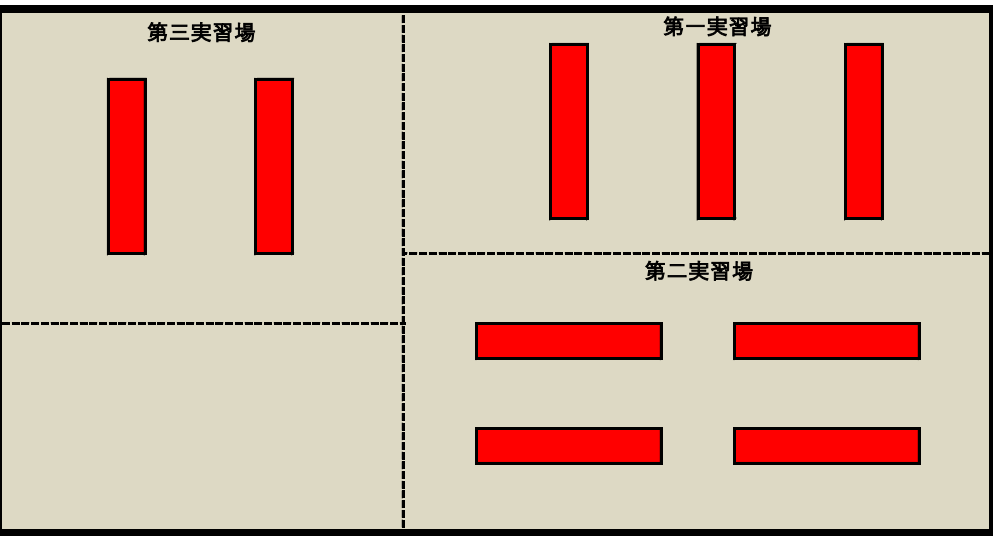

機械室棟(屋上)

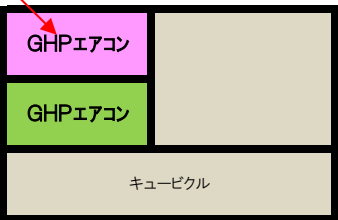


機械室棟(1階)

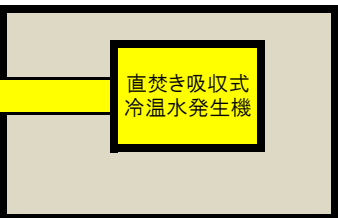


中庭


管理棟(3階)

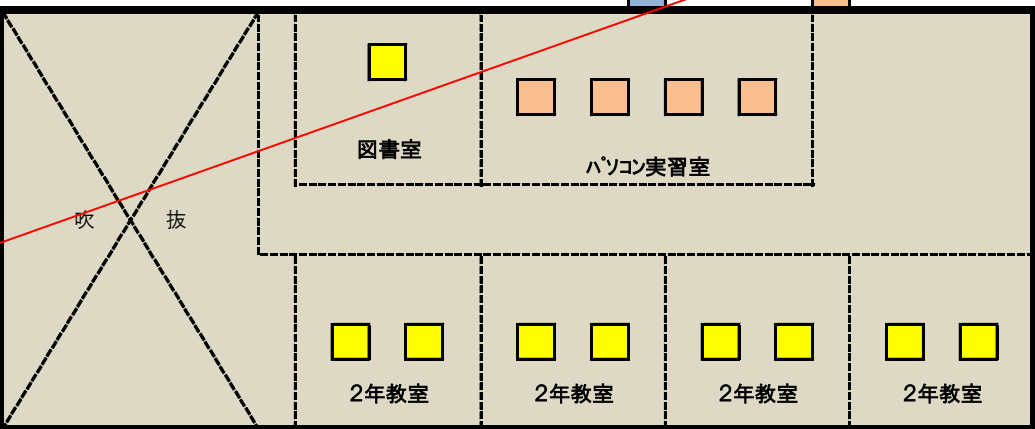

管理棟(2階)

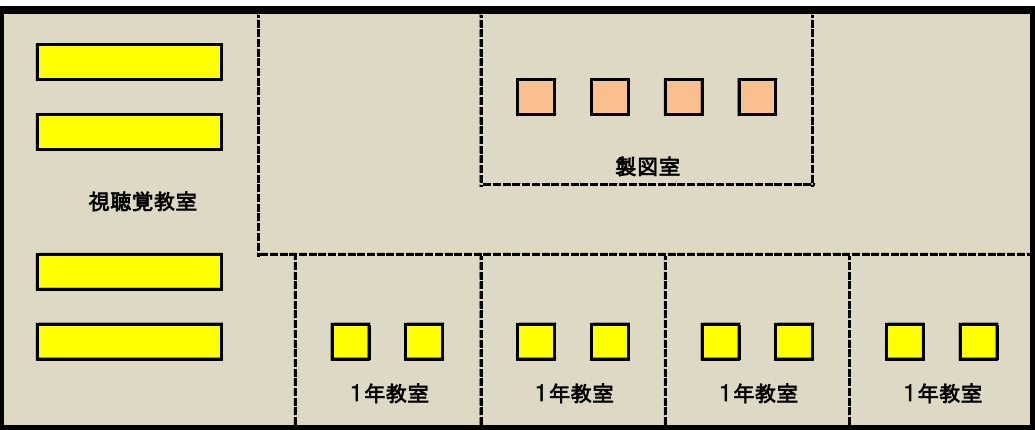

管理棟(1階)

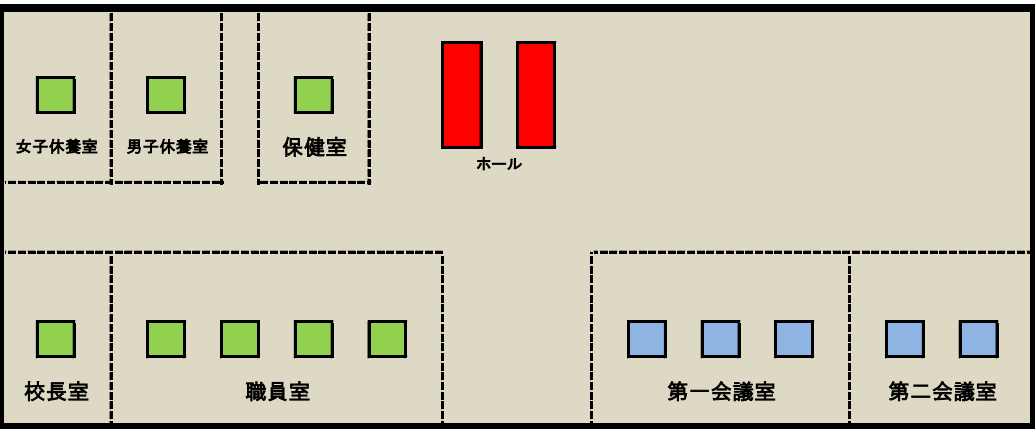

1 暖房設備

設備の種類	設置個所			設置数量	備考
	棟名	階	箇所名		
遠赤外線放射 暖房機	管理棟	1	ホール	2	●燃料:都市ガス ●起動スイッチ:管理棟のホールは職員室内の複合防災盤隣、実習場は各実習棟内。
	電気・設備棟	1	建築設備実習場	3	
		2	電気工事実習場	4	
	建築棟	1	第一実習場	3	
			第二実習場	4	
			第三実習場	2	
	自動車整備棟	1	実習場	4	
	合 計			22	

2 冷暖房設備

※設置数量は、室内機をいう。

設備の種類	設置個所			設置数量	備考
	棟名	階	箇所名		
直燃き吸収式 冷温水発生機	管理棟	2	視聴覚教室	4	●燃料:灯油 ●起動スイッチ:職員室内の複合防災盤。
			1年教室①	2	
			1年教室②	2	
			1年教室③	2	
		3	1年教室④	2	
			図書室	1	
			2年教室①	2	
			2年教室②	2	
			2年教室③	2	
			2年教室④	2	
		合 計		21	

設備の種類	設置個所			設置数量	備考		
	棟名	階	箇所名				
ガスヒートポンプ エアコン		ふれあい技能センター	1	事務室	1	●燃料：都市ガス ●起動スイッチ：各室内。	
			会議室	6			
		管理棟	1	校長室	1		
				職員室	4		
				女子休養室	1		
				男子休養室	1		
				保健室	1		
				第一会議室	3		
				第二会議室	2		
				2	製図室		4
			3	パソコン実習室	4		
			合 計				28