

契約期間における月別予定使用電力量等

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

契約期間 令和3年10月1日から令和4年9月30日まで

契約電力 3,100 kW

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 3. 10	100	3,100	—	825,100	697,600	1,522,700
11	100	3,100	—	702,600	797,300	1,499,900
12	100	3,100	—	764,600	824,700	1,589,300
R 4. 1	100	3,100	—	712,600	883,700	1,596,300
2	100	3,100	—	681,300	740,600	1,421,900
3	100	3,100	—	796,200	764,900	1,561,100
4	100	3,100	—	797,900	844,500	1,642,400
5	100	3,100	—	696,800	993,600	1,690,400
6	100	3,100	—	892,300	797,200	1,689,500
7	100	3,100	459,000	433,000	912,700	1,804,700
8	100	3,100	422,300	390,900	820,400	1,633,600
9	100	3,100	389,000	362,100	776,300	1,527,400
計	—	—	1,270,300	8,055,400	9,853,500	19,179,200

＜数値の設定方法＞

- 1 力率は前年度（R 2. 4～R 3. 3）の実績から100%を採用する。
- 2 最大需要電力は、実績を基に3,100kWとする。
- 3 使用電力量は、前年同月と同等とし、10の位を四捨五入する。



令和２年度 月別使用電力量等の実績

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 2 . 4	100	2,759	—	797,875	844,518	1,642,393
5	100	2,730	—	696,776	993,606	1,690,382
6	100	2,797	—	892,288	797,208	1,689,496
7	100	2,986	459,043	432,977	912,720	1,804,740
8	100	2,768	422,277	390,887	820,392	1,633,556
9	99	2,642	388,950	362,129	776,314	1,527,393
10	100	2,680	—	825,052	697,591	1,522,643
11	100	2,566	—	702,578	797,301	1,499,879
12	100	2,470	—	764,630	824,684	1,589,314
R 3 . 1	100	2,482	—	712,594	883,742	1,596,336
2	100	2,541	—	681,333	740,602	1,421,935
3	100	2,587	—	796,240	764,879	1,561,119
計	—	—	1,270,270	8,055,359	9,853,557	19,179,186

令和 2 年度 月別最大負荷日 負荷曲線

各月において使用電力量が最大であった日の 1 時間毎の使用電力量

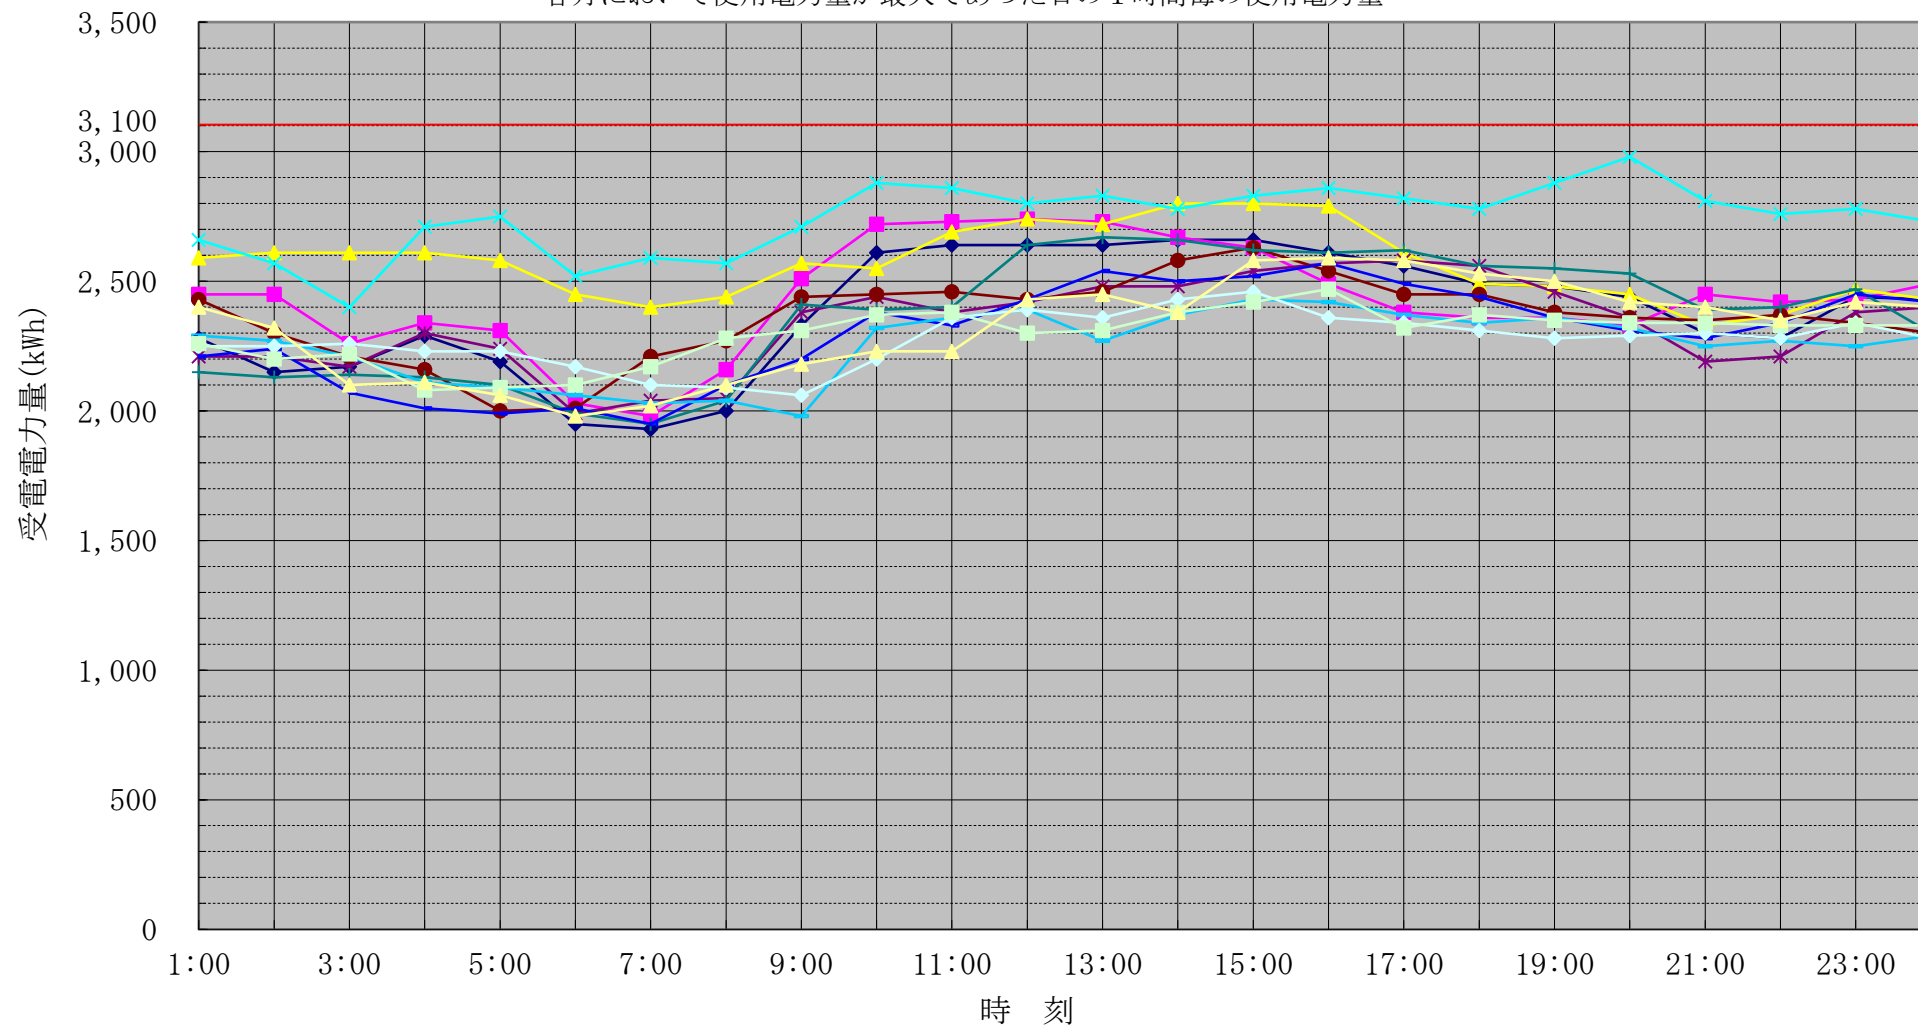

令和2年度 曜日別最大負荷日 負荷曲線

1年間で最大使用電力量を記録した日より過去1週間における1時間毎の使用電力量

